


四川阿坝推进构网型储能电站并网运行



3月12日15时45分，随着“雅克光伏10号集电线路及光阵”并网相关调度指令回令，四川省首个构网型储能电站——阿坝红原安曲一期光伏发电项目正式并网运行。

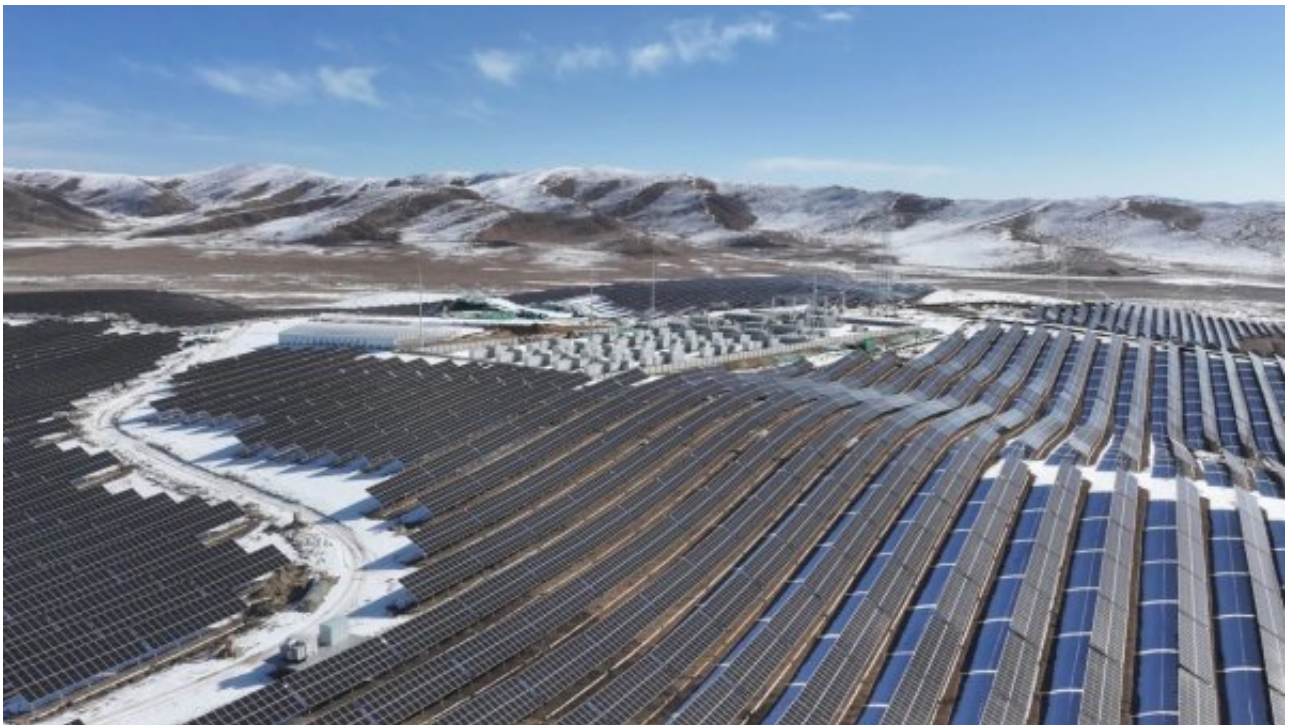

阿坝红原安曲一期光伏发电项目位于四川省阿坝藏族羌族自治州红原县安曲镇境内，总装机25万千瓦。作为阿坝州绿电开发的重点工程，项目全容量并网后，每年对外输送清洁电能达4.5亿千瓦时，可节约标准煤约15万吨、减少二氧化碳排放约40万吨，相当于植树约2000万棵，助力阿坝州打造清洁能源示范基地。

为保障该项目顺利并网运行，国网阿坝供电公司提前筹备，组织专业团队进行现场查勘，于2024年11月20日开工建设

阿坝红原安曲一期光伏发电项目220千伏送出工程。

建设期间，国网阿坝供电公司面对工期紧、任务重、高寒缺氧以及作业环境艰苦等挑战，结合现场施工特点及“里程碑”计划，制订详细的施工优化方案，将项目施工任务细化、量化、具体化，并逐项分解、明确责任到岗到人。同时，国网阿坝供电公司强化监督检查，对设备耐压试验、保护装置调试等关键工序实施全过程管控，并针对扩建间隔存在的风险，制订专项应急预案，确保工程安全、高效、有序推进。国网阿坝供电公司实时跟踪工程建设进度，协调各方资源，提前编制验收方案，严格按照验收标准，做好安全管控，精准完成40余条调度指令和300余项投运操作，确保项目如期投运。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/222653.html>