


河北尚义抽水蓄能电站3号机组定子精准就位

8月19日，尚义抽水蓄能电站建设现场再传捷报，3号机组定子成功吊装，精准落位于机坑预定位置。更为振奋的是，本次安装的定子圆柱度被严格控制在0.23毫米，远超国家标准，标志着电站核心设备安装质量达到了行业领先水平。



作为发电电动机的“心脏”，定子的安装精度直接关乎机组长期运行的稳定性和效率。0.23毫米的圆柱度误差，仅相当于约3根头发丝的直径！这一卓越成绩的取得，是项目部全体人员精益求精、毫厘必争工匠精神的生动写照。面对多工作面交叉作业等复杂挑战，项目部科学统筹，实现人员、机械、技术资源的最优配置；将“安全零事故、质量零缺陷”理念贯穿始终，严格执行标准化作业流程，筑牢安全质量双防线；面对技术难点与工期压力，党员冲锋在前，带领全体建设者日夜奋战，确保了各节点目标如期完成。

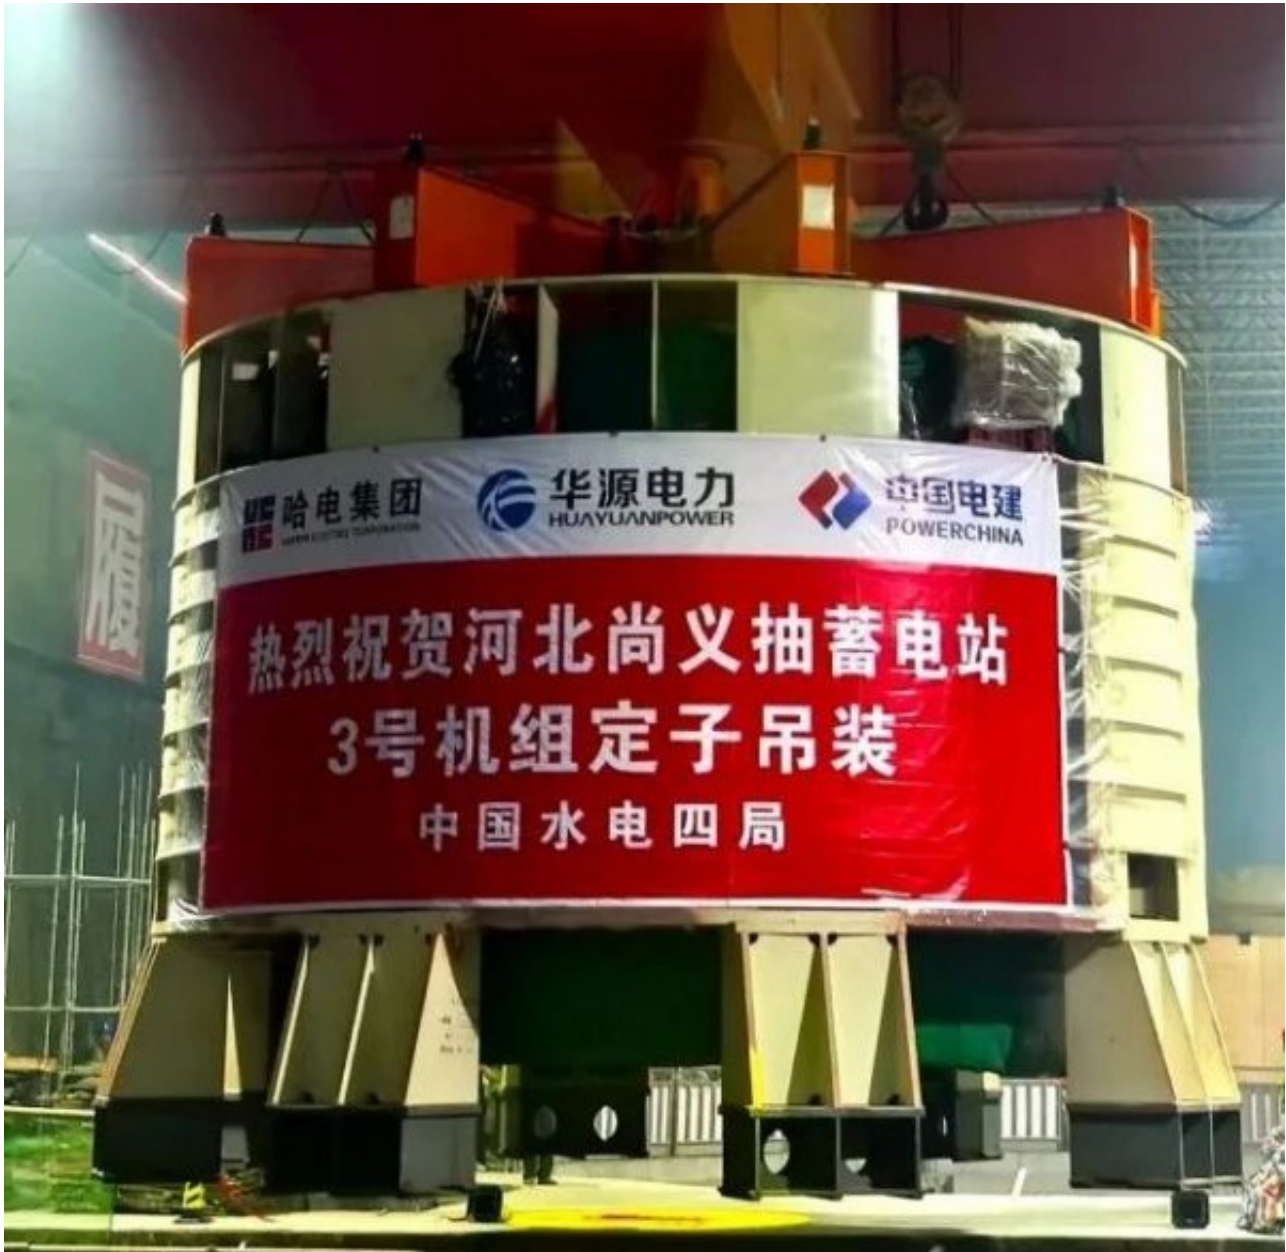

继1号机组定子于5月31日成功吊装、2号机组定子于6月27日精准就位后，3号机组定子的圆满就位，标志着尚义抽蓄电站机电安装工程在不足三个月时间内，高效、优质地完成了前三台机组核心大件的吊装任务，奏响了机电安装的“奋进曲”，充分体现了项目部的科学统筹、精心组织和智慧调度能力。

项目三台机组定子从开始组圆至吊装就位仅用了78天完成，创造了抽蓄行业的标杆记录，为后续转子吊装、机组总装奠定了坚实基础。下一步，项目部将全力推进1号机组转子安装工作。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/232240.html>